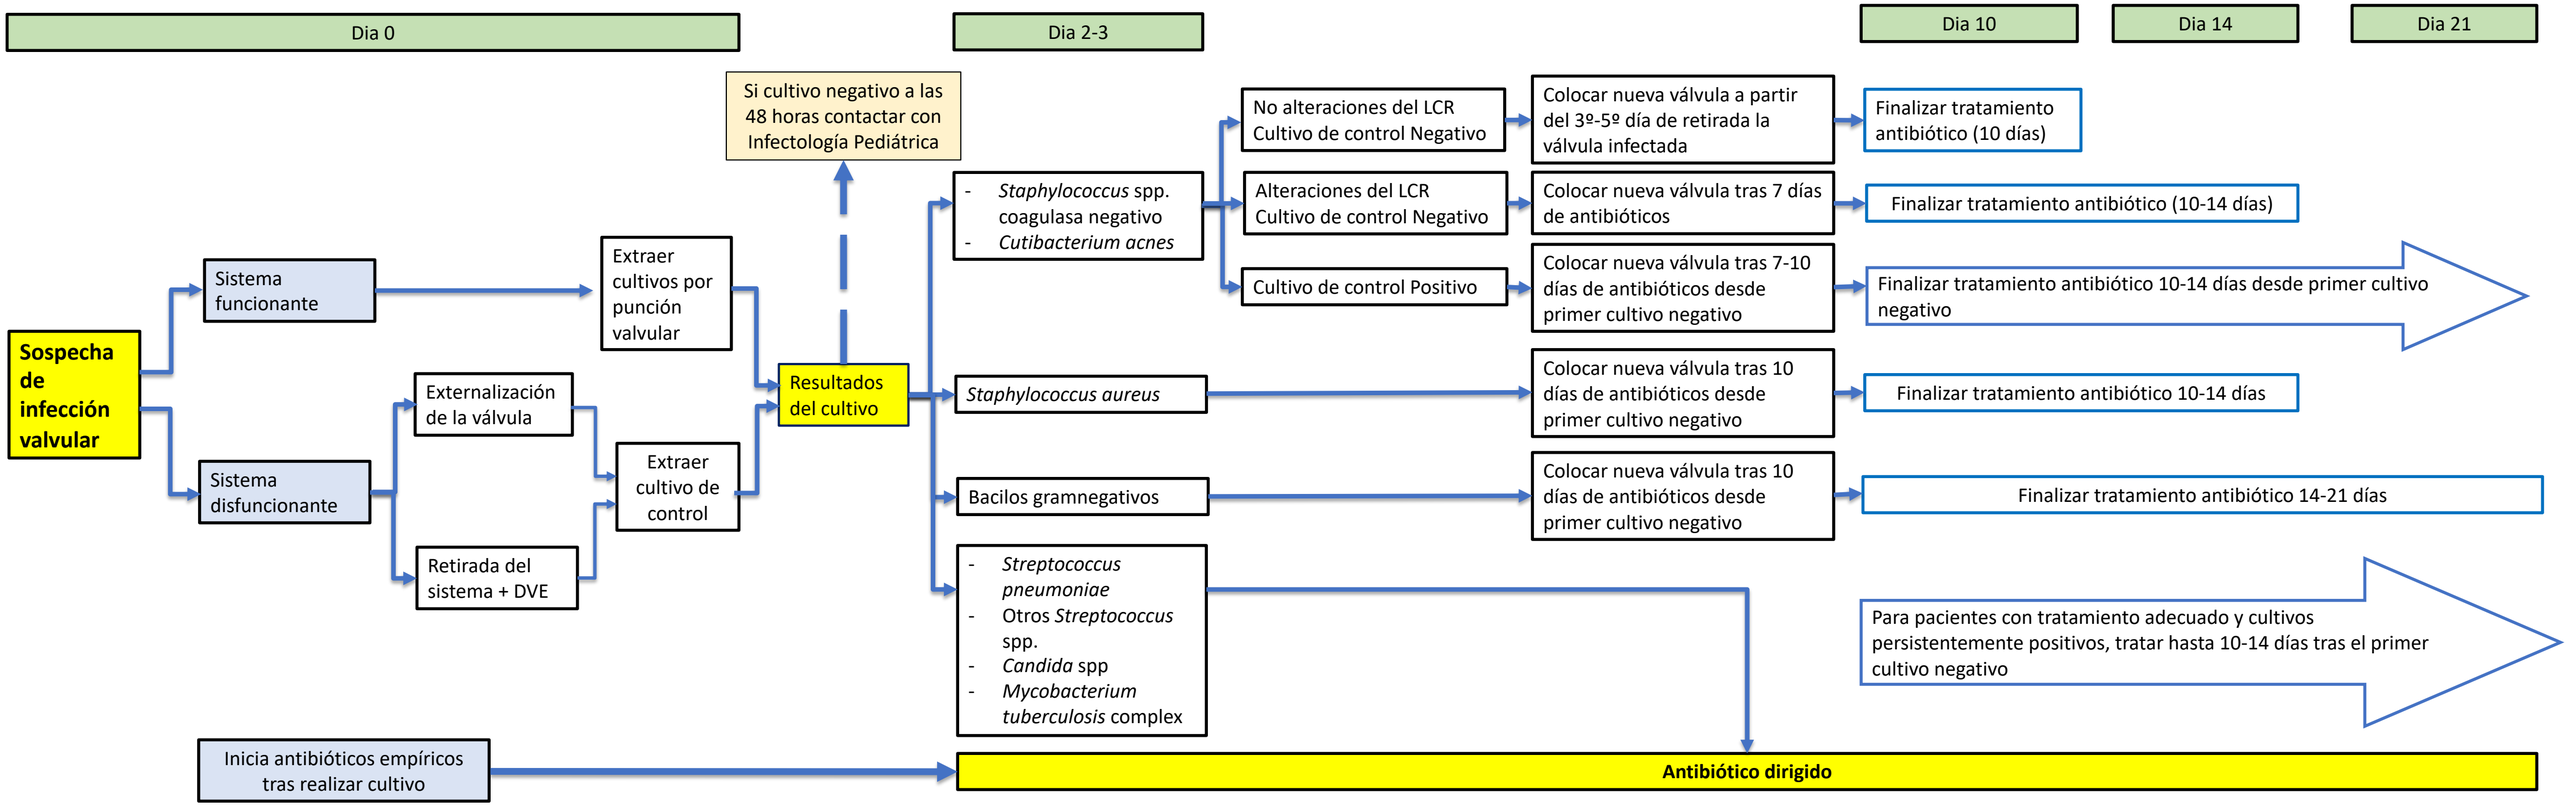
Dia 0
Dia 2-3
Dia 10
Dia 14
Dia 21
Sospecha de infección valvular
Sistema funcionante
Sistema disfuncionante
Externalización de la válvula
Retirada del sistema + DVE
Extraer cultivos por punción valvular
Extraer cultivo de control
Resultados del cultivo
Si cultivo negativo a las 48 horas contactar con Infectología Pediátrica
- Staphylococcus spp. coagulasa negativo
- Cutibacterium acnes
Staphylococcus aureus
Bacilos gramnegativos
- Streptococcus pneumoniae
- Otros Streptococcus spp.
- Candida spp
- Mycobacterium tuberculosis complex
No alteraciones del LCR Cultivo de control Negativo
Alteraciones del LCR Cultivo de control Negativo
Cultivo de control Positivo
Colocar nueva válvula a partir del 3º-5º día de retirada la válvula infectada
Colocar nueva válvula tras 7 días de antibióticos
Colocar nueva válvula tras 7-10 días de antibióticos desde primer cultivo negativo
Colocar nueva válvula tras 10 días de antibióticos desde primer cultivo negativo
Colocar nueva válvula tras 10 días de antibióticos desde primer cultivo negativo
Finalizar tratamiento antibiótico (10 días)
Finalizar tratamiento antibiótico (10-14 días)
Finalizar tratamiento antibiótico 10-14 días desde primer cultivo negativo
Finalizar tratamiento antibiótico 10-14 días
Finalizar tratamiento antibiótico 14-21 días
Para pacientes con tratamiento adecuado y cultivos persistentemente positivos, tratar hasta 10-14 días tras el primer cultivo negativo
Inicia antibióticos empíricos tras realizar cultivo
Antibiótico dirigido